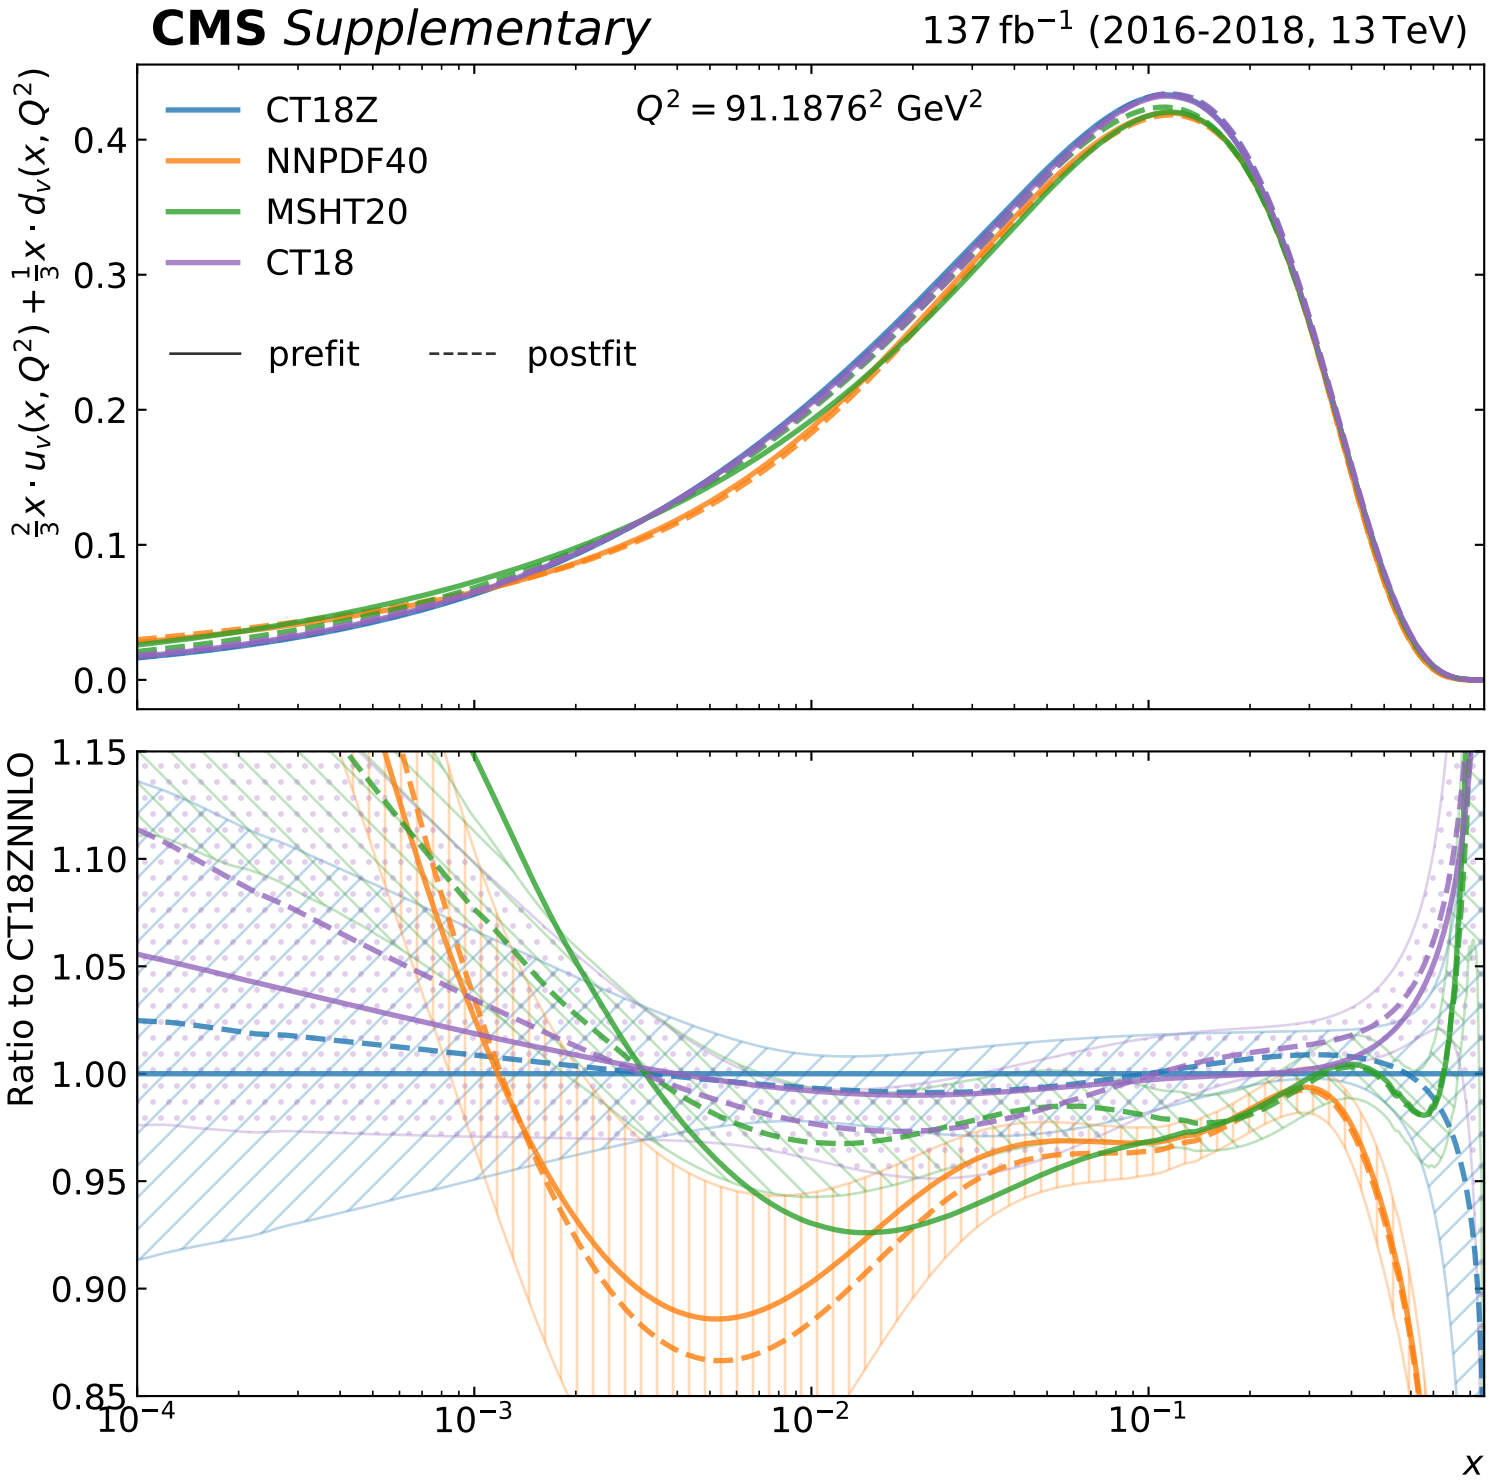
CMS Supplementary
137 fb^{-1} (2016-2018, 13 TeV)
$Q^2 = 91.1876^2$ GeV^2
CT18Z
NNPDF40
MSHT20
CT18
prefit
postfit
$\frac{2}{3}x \cdot u_v(x, Q^2) + \frac{1}{3}x \cdot d_v(x, Q^2)$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Ratio to CT18ZNNLO
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
x